MITSUBISHI

0306873HA3202

店舗用ロスナイ真下グリル形用システム部材
予備フィルター
形　名

PX-23HCF
PX-56HCF

取扱説明書

お客さま用

この予備フィルターは、店舗用ロスナイ真下グリル形の交換用フィルターです。
■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
■なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

指示に従い必ず行う

●取付け時、交換時はロスナイ本体の電源を切る
（通電状態では感電やけがをすることがあります）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

●取付けや交換の際は手袋を着用する
（着用しないと端面などでけがをすることがあります）

外形寸法図

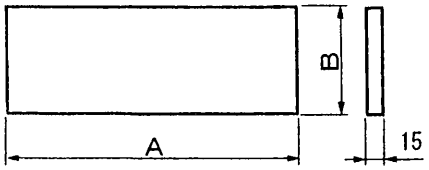

単位（mm）

形　名	変化寸法 A	変化寸法 B	フィルター数／1セット	名　称	色調	適用機種
PX-23HCF	412	79	2	グリル内枠フィルター	黒	SKU-25HC SKU-35HC
	285	118	2	エレメント側フィルター	白	
PX-56HCF	505	105	2	グリル内枠フィルター	黒	SKU-50HC SKU-65HC
	350	143	2	エレメント側フィルター	白	

交換のしかた（取付けかた）

1

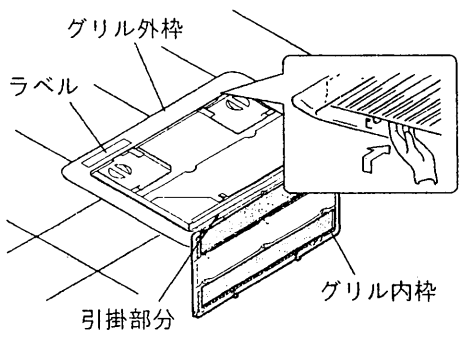

1．店舗用ロスナイ本体の電源を切る
2．排気グリルのグリル内枠を開ける

(1)グリル内枠の両端を少し持ち上げる。
(2)ラベルに示す矢印の方向へ押しながらグリル外枠からはずす。
(3)静かにグリル内枠を降ろす。

お願い

●開けるときはゆっくり両手で支えながら開けてください。急に手を離すと引掛部分が破損するおそれがあります。
●排気グリル（システム部材：別売）の取付工事説明書も合わせてご覧ください。

交換のしかた（取付けかた）　つづき

2

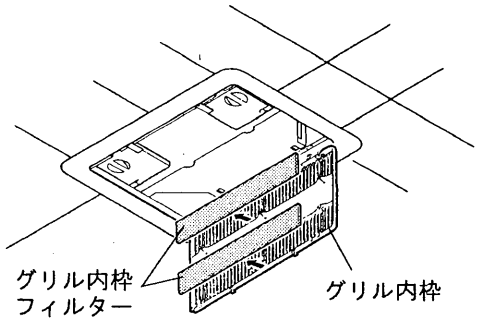

グリル内枠フィルターを取りはずす

グリル内枠フィルターは2枚あります。

3

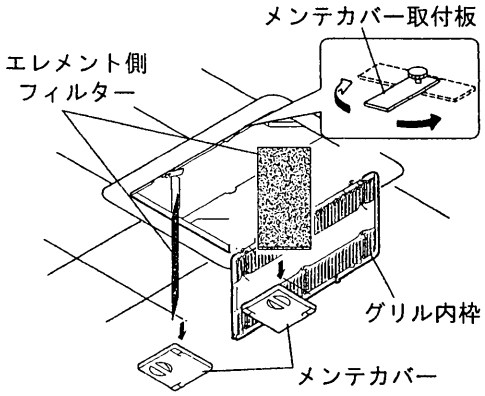

1．メンテカバーをはずす

(1) メンテカバー取付板を 90° 回転させる。（2か所）
(2) メンテカバー2枚をそれぞれまっすぐ手前に引いてはずす。

2．エレメント側フィルター（2枚）をはずす

メンテカバー内側にあるエレメント側フィルター2枚を取り出す。

清掃のしかた

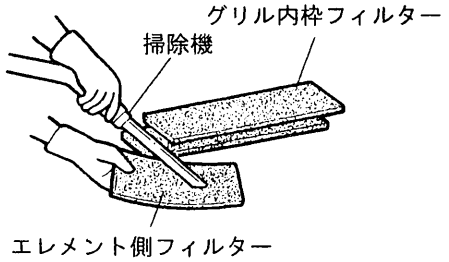

軽く手でたたくか、または掃除機でほこりを吸い取る。
汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、きれいな水ですすいでからよく乾かす。

お願い

- ●熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対にしないでください。
  （フィルターが変形して性能が損なわれるおそれがあります）
- ●押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- ●直接火にあてて乾かすことはしないでください。
- ●フィルターを入れ忘れないでください。

取付けかた

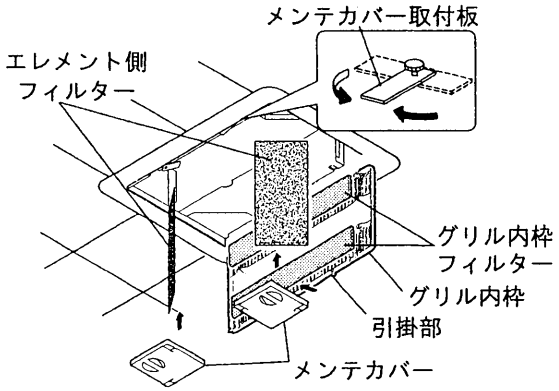

新しいフィルターを取りはずしと逆の順序で取付ける

1. エレメント側フィルター2 枚をメンテカバー内側に取付ける。
2. メンテカバー2 枚を取付け、メンテカバー取付板を 90° 回転させ固定する。
3. グリル内枠フィルター2 枚を取付ける。
4. グリル内枠を閉じる。
   ●両手でグリル内枠を押し上げ引掛部をはめ込む。
5. グリル内枠を軽く前後左右にずらし、引掛部が確実にかかっていることを確認する。

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話0573-66-2111

この説明書は、
再生紙を使用
しています。